





UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

## **Allegato 2**

### **Planimetrie impianti**

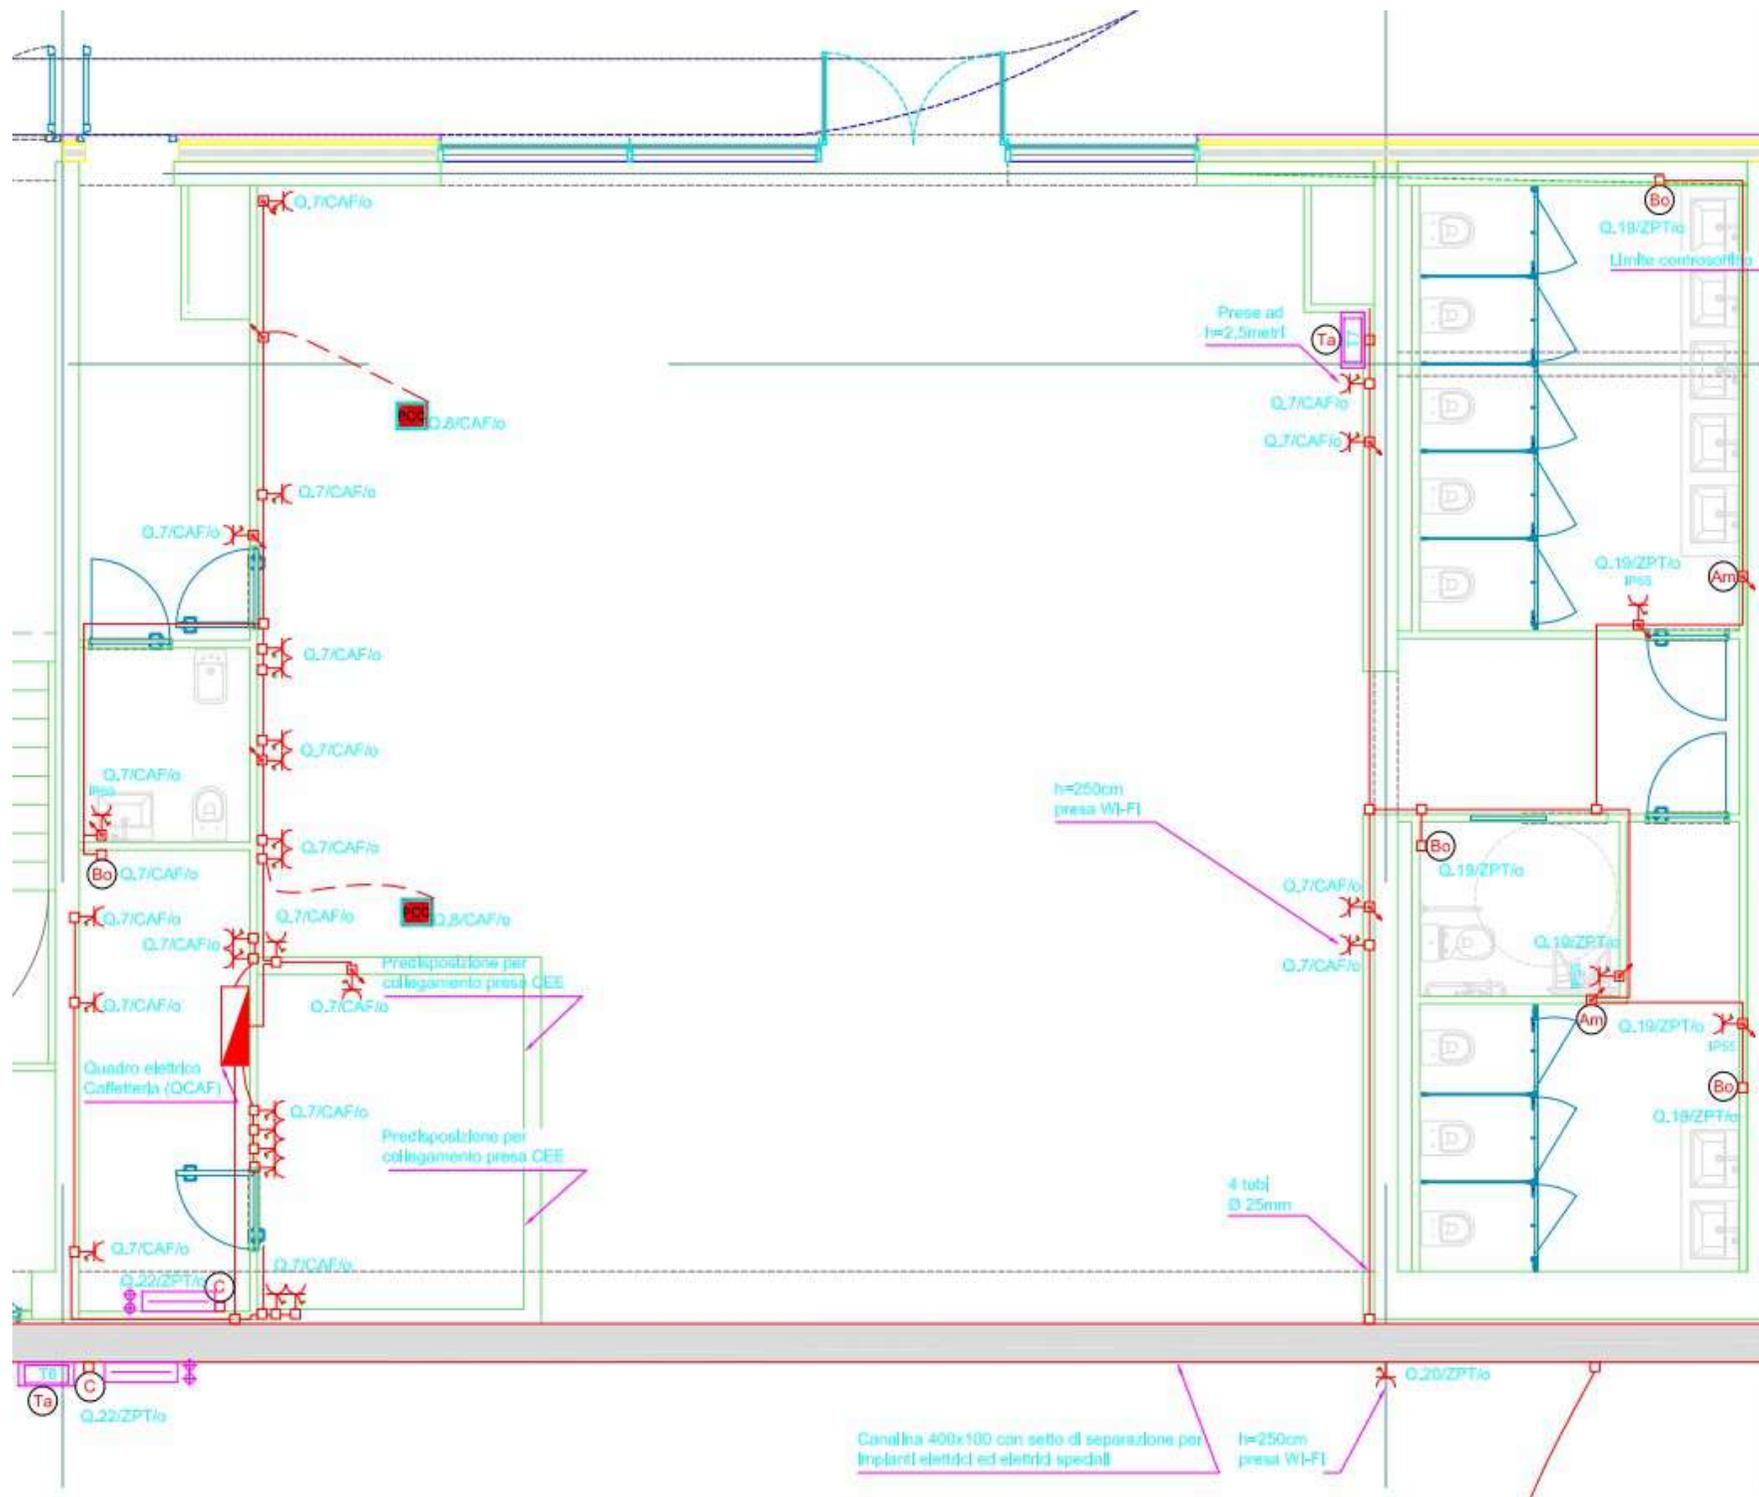

Da Quadro:	Quadro Zerogiglio piano terra QZPT
Partenza:	ZPT/o_3
Cavo [mm <sup>2</sup> ]:	1(4x3)+(1PE6)
Lunghezza [m]:	50
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarità:	Quadrifilare
Tipo morsetto:	
Numerazone morsetto:	

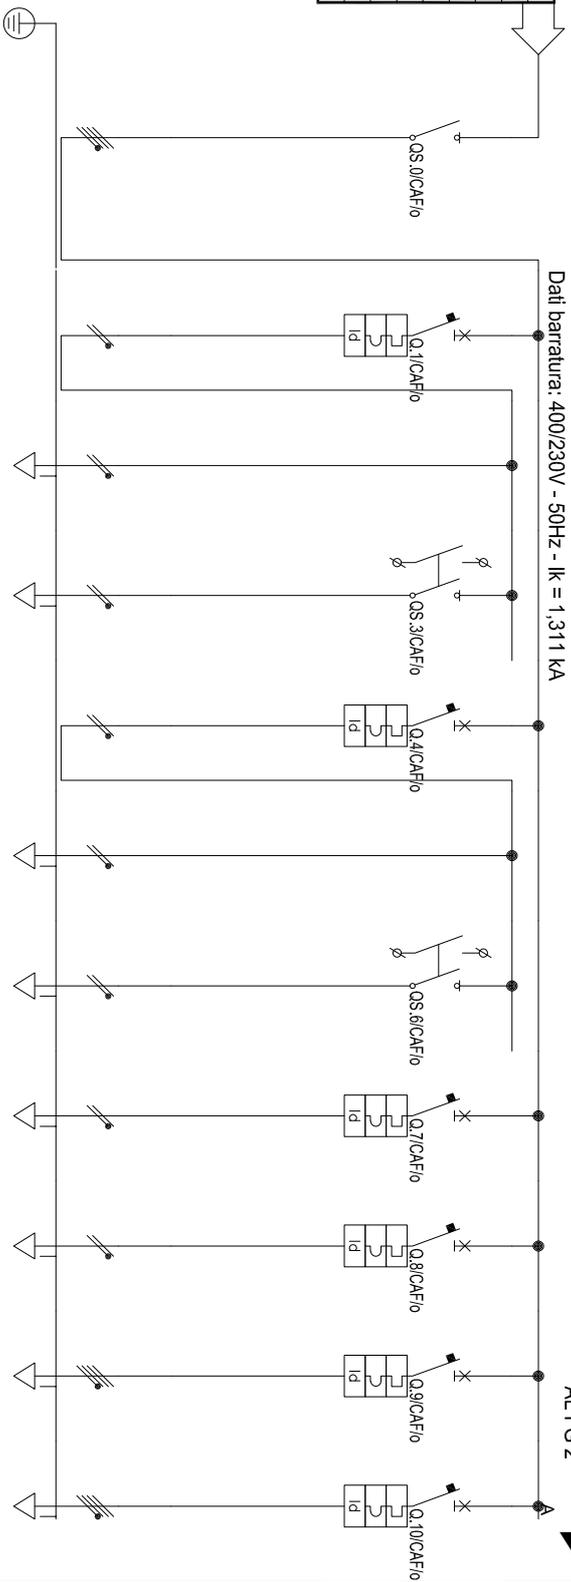

Sigla utenza	CAFIo .0		CAFIo .1		CAFIo .2		CAFIo .3		CAFIo .4		CAFIo .5		CAFIo .6		CAFIo .7		CAFIo .8		CAFIo .9		CAFIo .10	
	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]	Descrizione	Potenza [kW]
UTENZA	Sezionatore generale	15	Circuito luce 1	5,533	Ordinaria	1	Emergenza	0,15	Circuito luce 2	5,533	Ordinaria	1	Emergenza	0,15	Prese di servizio	3	Prese bancone	3	Quadretti prese	6	Riserva	3
		28		4,811		4,811		0,722		4,811		4,811		0,722		14		14		9,823		4,811
PROTEZIONE	In max/min/leg [A]	---/---/63	Monofase L1+N	---/---/10	Monofase L1+N	---/---/10	Monofase L1+N	---/---/10	Monofase L2+N	---/---/100	Monofase L2+N	---/---/16	Monofase L2+N	---/---/16	Monofase L3+N	---/---/16	Monofase L1+N	---/---/16	Quadrifilare	---/---/16	Quadrifilare	---/---/16
	Id [A]	---	0,03 - CL AC	---	---	---	---	---	---	0,03 - CL AC	---	---	---	---	0,03 - CL AC	---	0,03 - CL AC	---	0,03 - CL AC	---	0,03 - CL AC	---
CONTATTORE	Sezione [mmq]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Lungh. [m]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
LINEA	Sezione [mmq]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Lungh. [m]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NOTE	Tipo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Quadro caffetteria QCAF**  
Sezione ordinaria




**Golder Associates**  
Via Banfo, 43 - 10155 Torino  
Tel: (011)2344211 - Telefax (011)8556950

**Nuova Università Valdostana**  
Area ex Caserma Testafocchi  
Aosta (AO)

FILE	00001801	FOGLIO	1	SEQUE	2
ELAB.		CONTR.		APPR.	
AOS_EI_4306					

A DAL FG 1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,311 kA

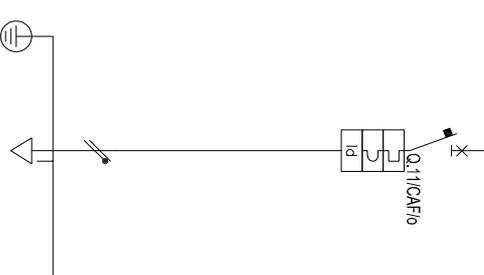

Sigla utenza		CAF10-11										
Descrizione		Riserva										
UTENZA	Potenza	[kW]	1									
	Ib	[A]	4,811									
	Tensione	[V]	230									
	Polarità		Monofase 12N									
PROTEZIONE	In max/min/leg	[A]	--/--/16									
	Im max/min/leg	[A]	--/--/160									
	Id	[A]	0,03 - C1, A									
Tipo												
CONTATTORE												
LINEA	Sezione	[mmq]	...									
	Lungh.	[m]	...									
	Tipo		...									
NOTE												


**Quadro caffetteria QCAF**  
Sezione ordinaria



**Goldier Associates**  
Via Banfo, 43 - 10155 Torino  
Tel: (011)2344211 - Telefax (011)856950

Nuova Università Valdostana  
Area ex Caserma Testafocchi  
Aosta (AO)

FILE 00001802 FOGGIO 2 SEQUE  
ELAB. CONTR. APPR.  
AOS\_EI\_4306

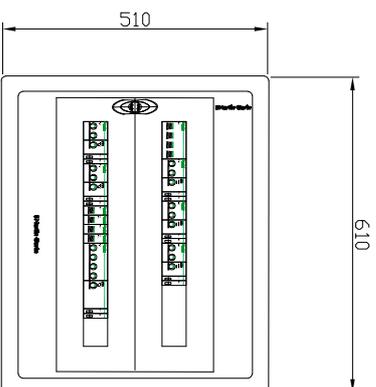

**Quadro caffetteria QCAF**  
Fronte quadro



**Golder Associates**  
Via Banfo, 43 - 10155 Torino  
Tel: (011)2344211 - Telefax (011)8556950

Nuova Università Valdostana  
Area ex Caserma Testafocchi  
Aosta (AO)

FILE	FOGLIO	SEQUE
ELAB.	1	
CONTR.		APPR.
AOS_EI_4306		

# IMPIANTO IDRAULICO

